

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η
1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΕΔ-Α-00508

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ

24 Ιουλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στην ΠΕΔ η παράγραφος:

4.2 αντικαθίσταται από την παρακάτω:

4.2 Γενικές Απαιτήσεις

Η πρώτη ύλη κατασκευής των συνδετήρων πρέπει να είναι χάλυβας, με την εξής σύσταση:

4.2.1 Άνθρακας (C): **max 0.6% κ.β.** (Κατάλληλη Αναλυτική Μέθοδος).

4.2.2 Μαγγάνιο (Mn): **max 0.9% κ.β.** (-//-)

4.2.3 Φώσφορος (P): **max 0,04% κ.β.** (-//-)


4.2.4 Θείο (S): **max 0.02% κ.β.** (-//-)

4.2.5 Πυρίτιο (Si): **max 0,25 % κ.β.** (-//-)

4.2.6 Σίδηρο (Fe): **το υπόλοιπο** (-//-)

4.3.1 αντικαθίσταται από την παρακάτω:

4.3.1 Κάθε γαλβανισμένος συνδετήρας πρέπει να έχει το σχήμα και τις διαστάσεις που φαίνεται στο σχέδιο Ι.

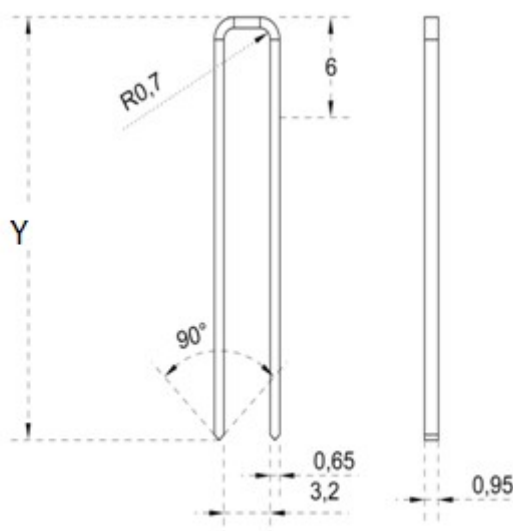

ΣΧΕΔΙΟ Ι: Σχήμα και Διαστάσεις των Συνδετήρων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι διαστάσεις εκφράζονται σε mm με ανοχή επί αυτών 5%.
2. Το ύψος του συνδετήρα (Y) θα είναι 8mm ή 10 mm ή 25 mm, ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας κάθε φορά.